


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312								PV	
COMPTE RENDU N° 33									
Date de la visite :						Mardi 02/05/2022		33	
P1 Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS						00			
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS									
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE									
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots									
Marché n° : 21POR06									
Maîtrise d'Ouvrage :						MAIL		TELEPHONE	
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCAION n 34		Abs*	
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89					
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04					
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25					
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@jmatec.fr	06 06 49 69 19					
Coordinateur SSI :		SO							
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47					
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT				
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr -----▶	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Exc	1	2		
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Pre	1			
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Pre	1			
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNTION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Exc	1	4		
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr a.jansen@sassodac.fr	04 67 03 38 38 06 76 05 26 12	0	1	3		
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSCH Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	Exc	1			
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	0	1			
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Exc	1	10		
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1			
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Exc	1			
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	18		
12	PLATELAGE Ext.	En cours			Pre	1			

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera

CONVOCAZIONE N° 34

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER

LUNDI 09 Mai 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 33


TRAVAUX Semaine n°24 : du 25 au 29 avril 2022 / Semaine n°17-2022

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :	<i>Pour mémoire : Diagnostique façade prévue le 03/05/22</i>
3	Signatures MOA en attente, avec :	
4	VALIDATION de l'offre MARCORY concernant + et - values travaux	
5	▲ URGENT	
6	Agrément en attente : [FAP02-01b] > Cofradal*	
7	Agrément en attente : [FAP03-01] > Ligne de vie	
8	Agrément en attente : [FAP05-01] > Dossier technique plâtrerie & aménagement	
9	Agrément en attente : [FAP06-01] > Plan de travail stratifié	
10	► CT / BTP Consultant :	
11	► URGENT - Avis technique sur études EXE du BET aceb pour reconstruction escalier	
12	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10	
13	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15	
13	► CSPS / Cf. Registre de Journal n°26	
14	RAS	

15	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 34	OUI
16	ACROTÈRES & Autres reprises béton		
17	► En ATTENTE des travaux de parachèvement par l'extérieur, avec Weber REP :		
18	VOIR DETAILS sur relevés photographiques ci-après (en fin de PV), avec :		
19	> Support de rives d'étanchéité filante [A]		
20	> Découpes évasées avant reprises [B]		
21	ESCALIER Béton		
22	Etudes béton (aceb) indice H fournies et en pour validation CT - Intervention URGENTE suivant Rétro-planning [Ind.10] Cf. Annexe A1		
23	► Semblable aux marches existantes, le bord des marches reconstruites devront être marquées au "fer-à-boudin" pour recevoir à terme (Phase travaux II) une peinture blanche.		

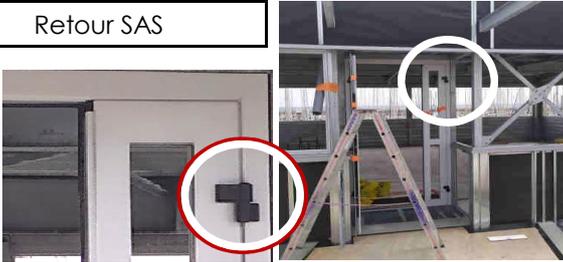

24	Travaux VRD		
25	▶ Conformément aux plans d'aménagement RDC, au tracé de l'escalier CMA et au compte rendu précédent, l'entreprise doit marquer l'implantation des bordures T1 sur site pour validation MOE ▶ ▶▶▶▶ [Repérage photographique]		
26	▶ Evacuation EP fosse ascenseur en ATTENTE		
27	RECEPTION TRAVAUX prévu SEMAINE n°20/2022		
28	INSTALLATION CHANTIER / Eté 2022		
29	▶ En attente signature MOA et conformément aux demandes du dernier compte-rendu.		
30	GT SANITAIRES RDC (Rappel hors marché)		
31	▶ Programmation pour la mise en œuvre de la réparation DEP y compris placo & faïence		
32	▶ LOT 02 : CMA		Convocation n° 34
33	Protection ▶ Protéger tous les poteaux thermo laqués (h.2 m)		▶▶ PREVUE le 03 mai 2022
34	Trémies plancher bas R+2		
35	▶ Carottages prévus pour jeudi 04 mai 2022		
36	R+2 ▶ Mise en place les lames pare-soleil + éclisse : 09/05 & suivant Rétro-planning [Ind.10].		
37	R+2 ▶ Jonction poteau/structure pare-soleil (côté ascenseur) - SEMAINE n°22		
38	▶ LOT 03 : CMA / ASTEN		Convocation n° 34
39	URGENT ▶ Fournir Dossier EXE et fiches produits étanchéité ASTEN (RAPPEL CT)		
40	ETANCHEITE (Support bac acier)		
41	▶ La vérification de l'étanchéité s'effectuera par arrosage des points singuliers. L'entreprise CMA doit installer provisoirement un tuyau le 09/05 pour effectuer le test.		
42	BARDAGE TREPA		
43	▶ En attente des finitions structurelles avec ossatures en extrémité des allèges-tripode.		
44	▶ Les différents détails de calepinage seront traités sur site avec Mr BARDY		
45	Mr BANTON doit fournir les plans de la sous face du tripode avec la projection des différentes sous-face des allèges-tripode (Cf. annexe A2)		
46	▶ LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM		Convocation n° 34
47	▶ Pose des ouvrants prévue le 04-05 & finition des panneaux pleins en suivant :		
48	Meneaux	Parois	Retour SAS
49	<p>Une variante blanche ou grise (RAL 9006) sera proposée par l'entreprise pour les éléments : Charnières / Béquille / Poignée</p>		
48	Les affiches de prévention pour la protection de vitrage seront affichées par l'entreprise FR-ALU.		
49	▶ AFFICHES mises à disposition dans le bungalow (derrière plans niveaux)		


50	► LOT 05 : SODAC	Convocation n° 34	OUI
51	LIVRAISON des fournitures prévue mercredi 04 mai.		
52	L'entreprise SODAC aménagera l'accès livraison et remettra en place les clôtures HERAS après passage. Un badge d'accès a été fourni.		
53	► Mise en œuvre du cloisonnement en suivant et en coordination avec les lots techniques		
54	IMPORTANT : Les deadlines de réception travaux sont définissent suivant le Rétro-planning [Ind.10]		
55	►► En attente de l'ensemble des demandes énumérées au PV précédent, à savoir :		
56	Nuanciers, échantillons, poignées, etc.		
57	► LOT 06 : CAMBORDE	Convocation n° 34	OUI
58	L'entreprise doit à intervenir <u>en concertation</u> avec l'avancée travaux de la plâtrerie [R+1 & R+2]		
59	Réfèrent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr / 06 76 05 26 12		
60	Les grilles de ventilation (couleur châssis alu) sont à fournir à l'entreprise Fr-Alu.		
61	IMPORTANT : Les deadlines de réception travaux sont définissent suivant le Rétro-planning [Ind.10]		
62	► LOT 07 : GAYRAUD	Convocation n° 34	OUI
63	L'entreprise doit à intervenir <u>en concertation</u> avec l'avancée travaux de la plâtrerie [R+1 & R+2]		
64	Réfèrent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr / 06 76 05 26 12		
65	► La faisabilité d'éclairage extérieur (type linéaire led) du Yacht-club n'est envisageable qu'en phase II des travaux de rénovation.		
66	► L'éclairage extérieur (Plafond SAS) doit-être encastré avec détecteur en dehors du débattement porte (localisation : petit battant porte tierce SAS R+2)		
65	IMPORTANT : Les deadlines de réception travaux sont définissent suivant le Rétro-planning [Ind.10]		
66	► LOT 08 : CFA Division NSA	Convocation n° 34	OUI
67	En attente de la réception des travaux pour la pose de l'ascenseur.		
68	► Date prévue en JUIN 2022 (à déterminer)		
69	PROTECTIONS ASCENSEUR	<i>Rappel es responsabilités CFA suivant PV n°32) ◀</i>	
70	En attente de la mise en place de la protection l'ascenseur par CFA .		
71	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN	Convocation n° 34	OUI
72	R+1 > Chape liquide / isochape		
73	Sous réserve de la réception du support par l'entreprise VIOLAN et de l'avis du bureau de contrôle, l'entreprise Eurochape doit prévoir un ragréage après le redimensionnement de la trémie. (Cf. Capitainerie PALAVAS / Réserves pour réception chape fluide) ► Mail du 29 avril 2022		
74	R+1 > Réfection plafond		
75	► URGENT : Prévoir intervention à partir du 09 mai 2022		
76	► Réfection des poteaux béton du niveau Yacht-club : ... en attente de signature MOA du Chiffrage n°22005A Marcory:		
77	IMPORTANT : Les deadlines de réception travaux sont définissent suivant le Rétro-planning [Ind.10]		

78	▶ LOT 11 : EDISON	Convocation n° 34	OUI
79	ETUDES EXE NON FORUNIES		
80	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15		

A	▶ DOCUMENTS ANNEXES
A1	Rétro-planning [Ind.10]
A2	

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCif1Fa9zcsC9>

PHOTOS du : Mardi 02/05/2022

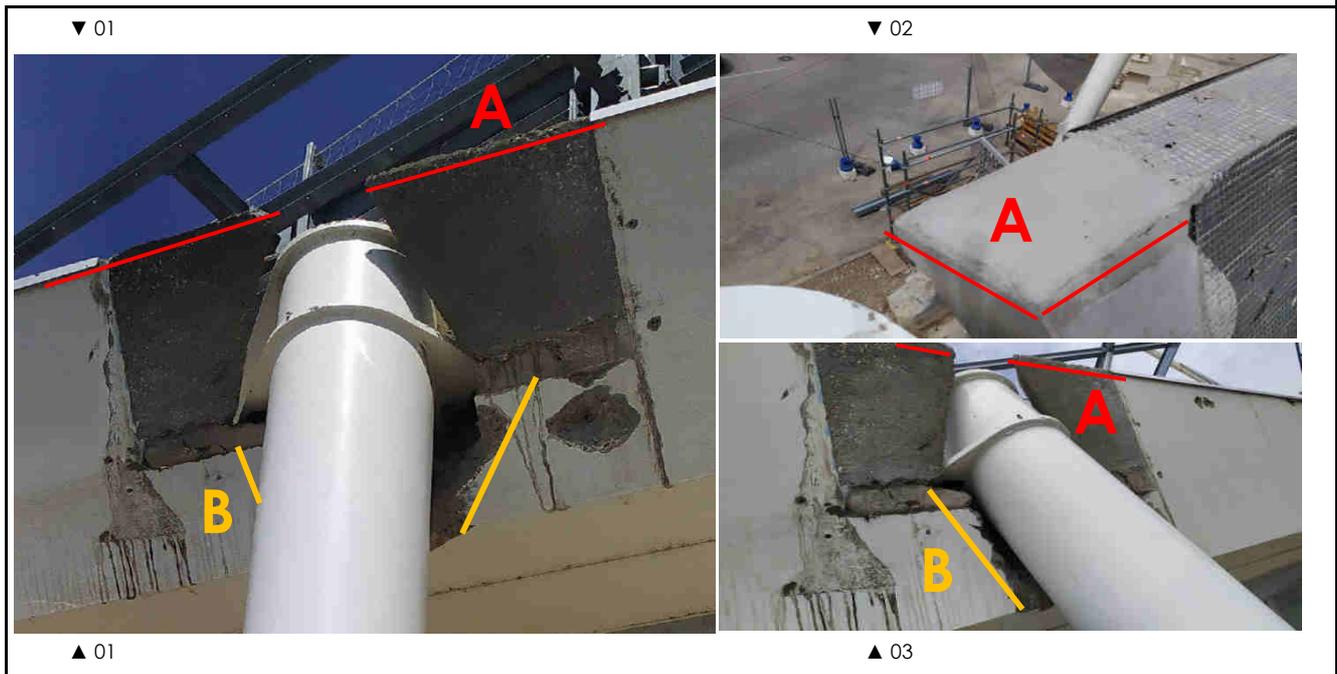

01	▶ Parachèvement des reprises d'acrotères (toutes) avec repérages de travaux [A] & [B]
02	▶ Arases supérieures des reprise d'acrotères trop haute pour une rive d'étanchéité filante [A]
03	▶ Demande de découpes, évasées, préalables suivant [B] pour reprise et finition extérieure de l'acrotère Sud.
04	▶ Finition de la mise hors d'eau en partie supérieure des façades
05	▶ Tube d'appui posé sans retard pour la baie coulissante sur terrasse
06	▶ AFFICHAGE OBLIGATOIRE (Cf. annexe) sur ouvrants France-Alu

