CECI N'EST PAS UN PLAN D'EXECUTION
LE TITULAIRE DU LOT DEVRA FOURNIR SES PROPRES PLANS ET L'ENSEMBLE DES NOTES DE CALCUL CORRESPONDANTES

LEGENDE

Sécurité Incendie :

- Système de sécurité incendie de type 4
- Déclencheur manuel
- Diffuseur sonore non autonome
- Flash lumineux

Eclairage de Sécurité :

- Bloc autonomes d'éclairage de sécurité EVACUATION

Appareillages commandes :

- Simple allumage
- Détecteur de présence 360°
- Va et vient

Appareillages prises :

- PC 2 P + T
- Prise informatique
- Baie de brassage VDI

Eclairages & Luminaires :

- Hublot antivandalisme IK10 IP65 22W LED
- Luminaire encastré LED 35W
- Luminaire saillie LED 35W
- Downlight encastré LED 22W
- Projecteur LED 50W

Alimentations :

- Alimentation Convecteur Electrique
- Alimentation Unité extérieure de clim
- Alimentation Unité intérieure de clim
- Alimentation boîtier ECS
- Alimentation groupe VMC ou ventilateur de conduit
- Tableau Général Basse Tension
- Armoire Divisionnaire
- Arrêt d'urgence Electrique

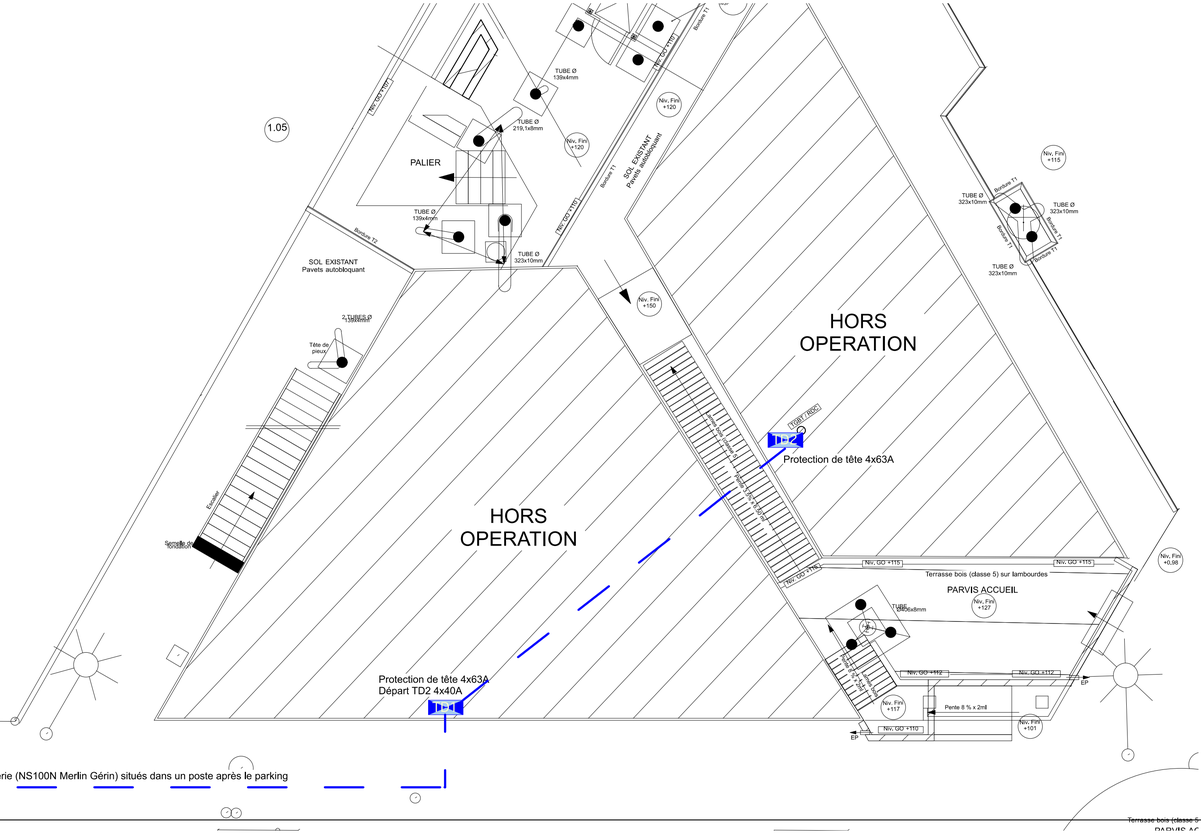
1.05
PALIER
SOL EXISTANT
Pavés autobloquant
HORS OPERATION
HORS OPERATION
TUBE Ø 139x4mm
TUBE Ø 219,1x8mm
TUBE Ø 139x4mm
TUBE Ø 323x10mm
2 TUBES Ø 139x4mm
Tête de pieux
Escalier
Nv. Fini +120
Nv. Fini +120
Nv. Fini +150
Nv. Fini +115
Nv. Fini +115
Nv. Fini +0,58
Nv. Fini +127
Nv. Fini +117
Nv. Fini +101
Nv. GO +115
Nv. GO +115
Nv. GO +110
Nv. GO +112
Nv. GO +110
Nv. GO +114
Nv. GO +114
Nv. GO +114